


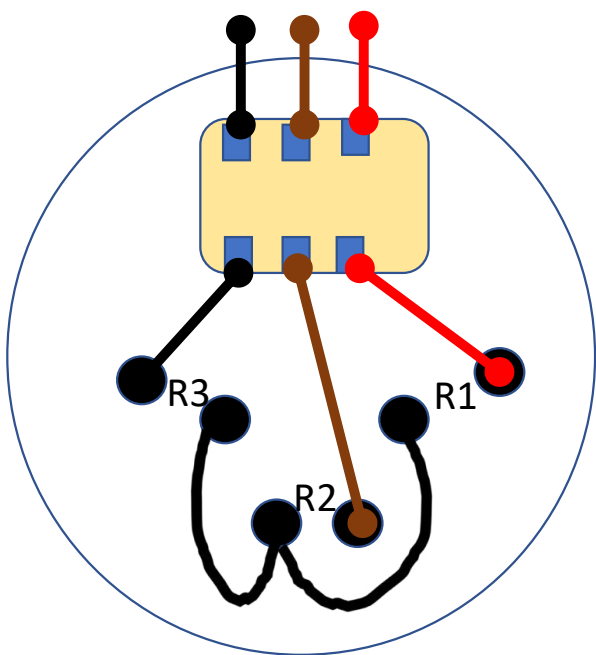
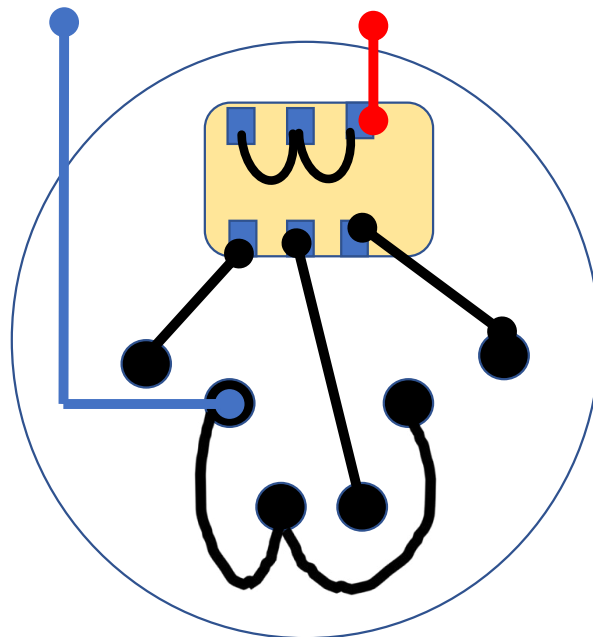


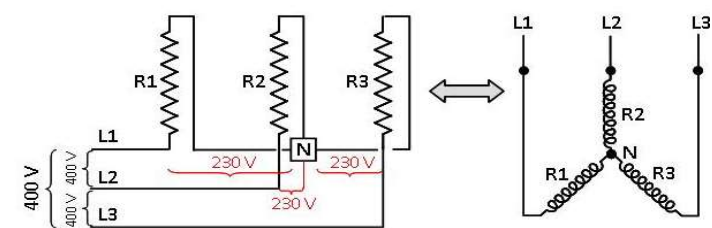


400v Tri
d'origine

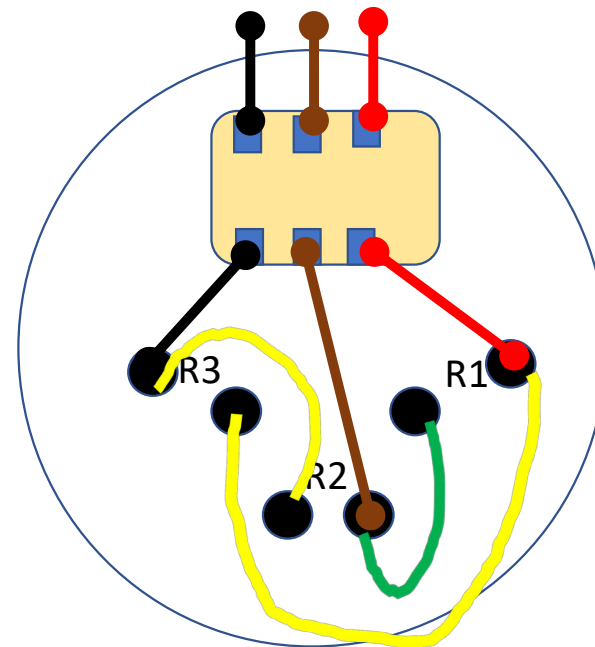

Mono 230 V

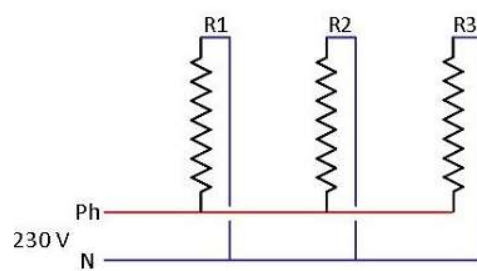


Tri 230 V

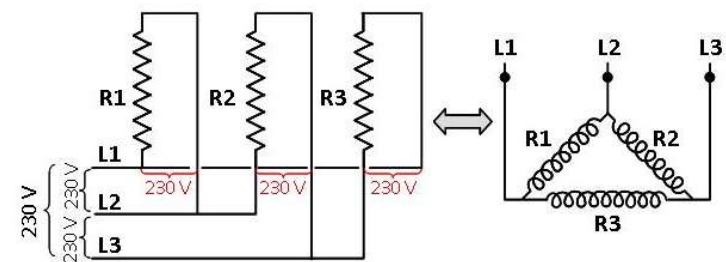

500l: Eenfasige aansluiting 230 V

1. Sluit de nulleider aan op de vrije, nog niet gebruikte aansluiting van de weerstand
2. Sluit de fase aan op klem 3.1
3. Sluit de klemmen 3.1 en 2.1 en 2.1 en 1.1 aan

! Voor deze aansluiting is een voedingskabel met een doorsnede van 4 mm² nodig. !

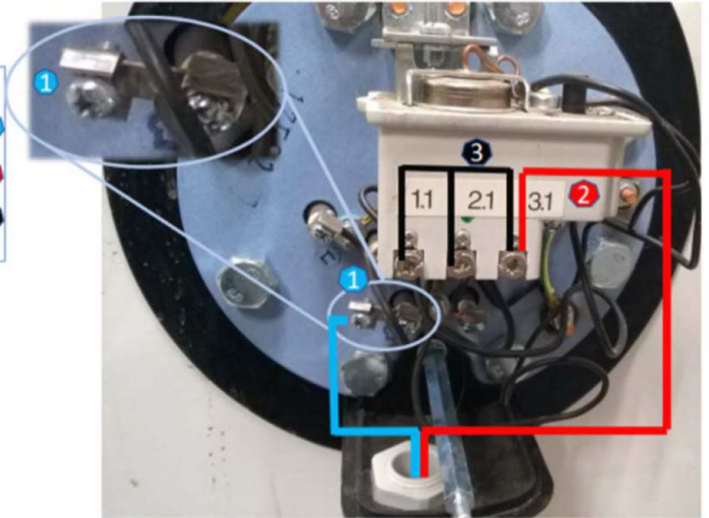


LET ALSTUBLIJFT OP DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

EBH-RDW1A TL
5,0 kW

Verwarmingselement
3 x 1,6 kW / 230 V
3 x 32 Ohm


Circuit, 5,0 kW /
3-400 V

5kW / 3 ~ 400V

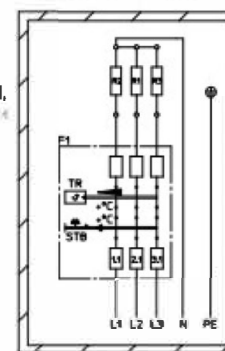


circuit de l'usine

5kW / 1N ~ 230V

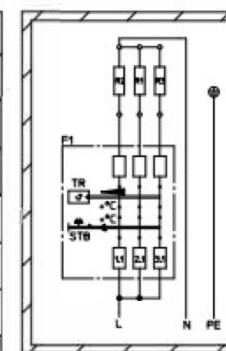


changer câblage

3,3kW / 1N ~ 230V

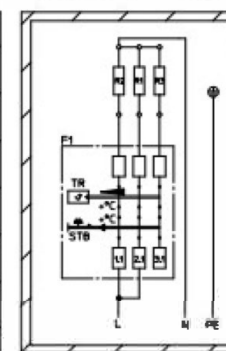

changer câblage

1,65kW / 1N ~ 230V

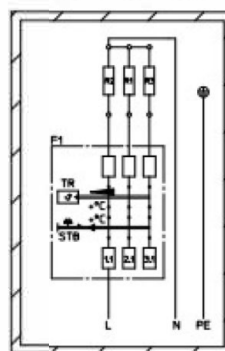

changer câblage

M045/245091